

お知らせ

LED階段通路誘導灯(非常用照明器具兼用型)の点灯時間確認(緊急点検)に関する お施主様への大切なお願い

日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、弊社が2017年4月より販売しておりますLED階段通路誘導灯の一部の商品におきまして、屋外や外気に通じる場所等の低温環境(*1)でのご使用の場合、かつ定期的に点検がされず、内蔵している蓄電池が長期間放電されない場合に、非常点灯時間が消防法及び建築基準法の規定時間より短くなる恐れがあることが判明しました。

お施主様におかれましては、以下の対象製品をご使用の場合は、取扱説明書に従って規定の非常点灯時間である30分のご確認をいただき、お手数ですが、点検結果について以下ご連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

大変なご迷惑・ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

*1低温環境：屋外や屋外との通気があり、冬季に外気温に近くなるような環境

2021年11月
大光電機株式会社

■防雨型



対象品番、蓄電池ロットの確認方法

対象品番は、P3の対象品番表をご確認ください。

- ・品番の確認方法(器具銘板に記載されています)
- ・器具銘板右下隅の数字が②以上のものは対象外です。

【階段灯防雨型シーリング(ブラケット兼用型)】

器具銘板は枠の外側に貼付されています。



②以上は対象外



非常点灯時間の確認方法

[方法1]の点検リモコンでの点検をお勧めします。点検リモコンの無償貸出しもできますので、ご希望の場合は下記フリーダイヤルまでご連絡ください。

方法1 リモコンの「点検」スイッチを押す 

方法2 「自己点検スイッチ」を2秒以上押す 

だれでもカンタンに点検できます。

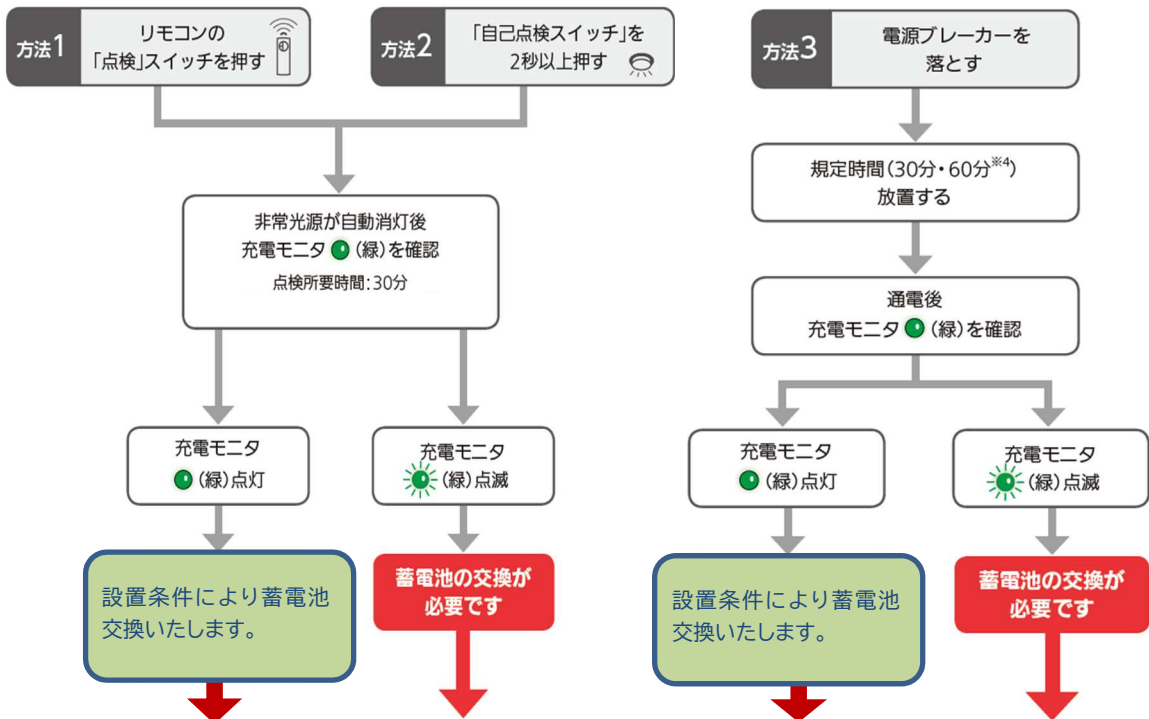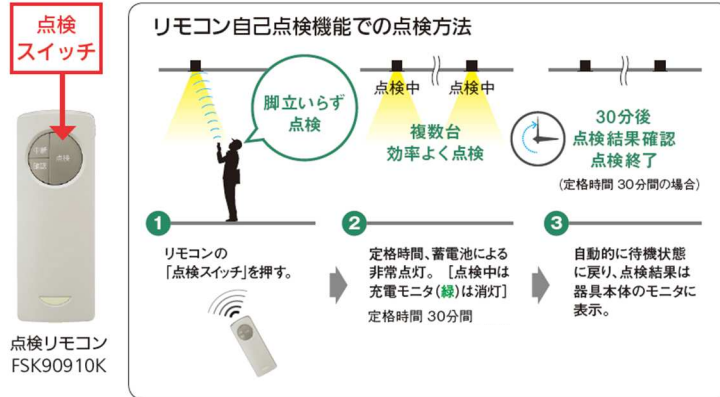

◆ご連絡先
パナソニック防災照明バッテリー市場対策室

《受付時間》 9時～17時
(月曜日～土曜日 ※祝日、正月三が日を除く)

お電話の際は、以下の情報をできるだけご教示ください。フリーダイヤル(無料)携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

器具品番、設置台数、設置時期、設置場所
充電モニタ(緑)が点滅している器具の台数

0120-060-585

※お電話の際は、必ずお使いの非常灯のメーカー名(大光電機)をお申しつけください。

本件に関するお客様の個人情報(お名前・ご住所・電話番号等)は、対象製品の交換以外の目的には使用いたしません。

LED階段通路誘導灯(非常用照明器具兼用型) 対象器具

終了品(2品番)		現行品(2品番)	
 <p>非調光 昼白色 5000K・Ra83 DEG-40234W</p> <p>防雨形 天井付・壁付兼用</p>	 <p>非調光 電球色 2700K・Ra83 DEG-40234Y</p> <p>防雨形 天井付・壁付兼用</p>	 <p>非調光 昼白色 5000K・Ra83 DEG-40234 WE ¥98,000(税抜)(LED内蔵)</p> <p>天井付・壁付兼用 取付・連結ボックスタイプ取付兼用 防雨形</p>	 <p>非調光 電球色 2700K・Ra83 DEG-40234 YE ¥98,000(税抜)(LED内蔵)</p> <p>天井付・壁付兼用 取付・連結ボックスタイプ取付兼用 防雨形</p>